



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_gybinsk@mail.ru

Предписания № 76/1/1(42)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
№ 2 «Рябинка» в лице заведующей Штыхиной Марины Викторовны.

В период с 05 апреля 2017 года по 03 мая 2017 года по адресу: 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Пролетарская, д. 1 на основании распоряжения № 76 от 29.03.2017 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Рябинка», юридический адрес: 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. пролетарская, д. 1, ОГРН 1027601118038 ИНН 7624002971.

При проведении проверки присутствовал: заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Рябинка» Штыхина Марина Викторовна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1.	В здании провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией проложены не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.	НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.9	01.06.2018	
2.	В здании соединительные линии системы автоматической пожарной сигнализации, которая предназначена для управления системой оповещения, выполнены телефонным кабелем с медными жилами (ТРП).	НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.60*	01.06.2018	
3.	Приемно-контрольный прибор АУПС в здании не защищен от несанкционированного доступа.	НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.48	01.06.2018	

4.	Отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» над дверью эвакуационного выхода из помещений музыкального зала.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 5.3	01.06.2018	
5.	Отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» над дверью эвакуационного выхода из раздевалок групп на 2 этаже здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 5.3	01.06.2018	

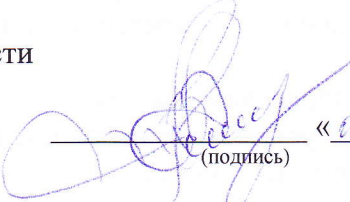
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору
Елагин Владимир Аркадьевич


« 03 » мая 2017 года
(подпись)

Государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору
Золотарева Мария Владимировна


« 03 » мая 2017 года
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Рябинка» Штыхина Марина Викторовна « 03 » мая 2017 года
(подпись)

